

Дата: 2016-03-08  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



Испаритель (dx) GACC RX 040.1/3-70.E

UI: 1846010P

Мощность:	14.0 kW <sup>(1)</sup>	Хладагент:	R404A <sup>(2)</sup>
Резерв поверхности:	0.1 %	Evaporation temp. (dew point):	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	9660 m <sup>3</sup> /h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.6 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т начала конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.5 °C	Т переохлаждения:	29.6 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC): 3 Шт. 1~230V 50Hz

Технические характеристики вент. узла:

Скор. вращ.: 1310 min-1  
 Мощность (мех./эл.): 0.10 kW/0.19 kW  
 Потребл. ток: 0.85 A<sup>(5)</sup>

ErP: Compliant<sup>(6)</sup>

Уровень звукового давления: 55 dB(A) в 3.0 м<sup>(3)</sup>

Уровень звуковой мощности: 77 dB(A)

Струя воздуха: около 15 м<sup>(4)</sup>

Иней: 0.0 mm

Общее потребл. эл. энергии: 0.61 kW

класс энергетич. эффективности: C (2014)

Корпус: AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003

Площадь пов-ти: 44.1 m<sup>2</sup>

Объем труб: 15.1 l

Шаг оребрения: 7.00 mm

Вес (пустой): 89 kg<sup>(8)</sup>

Макс. рабочее давление: 32.0 bar

Размеры:<sup>(8)</sup>

Длина: 2366 mm

Ширина: 560 mm

Высота: 565 mm<sup>(8)</sup>

Кол-во подвесок: 8

Трубы: Медь<sup>(7)</sup>


Оребрение: Алюминий<sup>(7)</sup>

Потери давл. в "пауке": 0.7 bar

Выход: 35.0 \* 1.50 mm

Вход: 22.0 mm

PED classification: Категория I, module A<sup>(9)</sup>

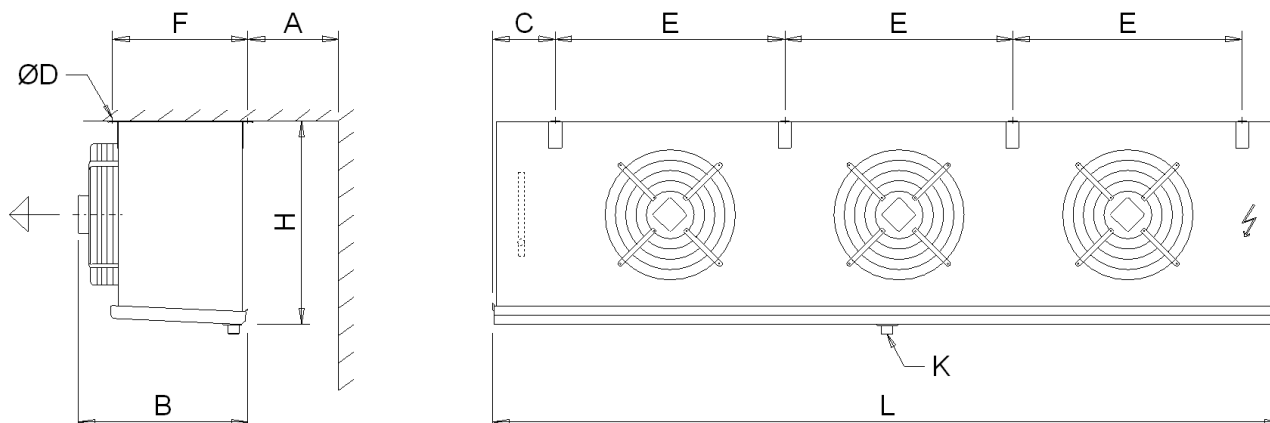

File: EMFGACC3a\_UNI.emf

L = 2366 mm	B = 560 mm	H = 565 mm
E = 680 mm	F = 406 mm	C = 177 mm
A = 400 mm	ØD = 11 mm	K = G1¼

Сливной патрубков по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).  
Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие	Шт.
Электрооттайка блока и поддона 400V-3~N-6.5kW <sup>(10)</sup>	1

### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Группа жидкостей 2 согласно Европейским Директивам 2014/68/EU и 67/548/EWG
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 38.8 mm, TSm<sub>ax</sub> = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 97/23/EC during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A