



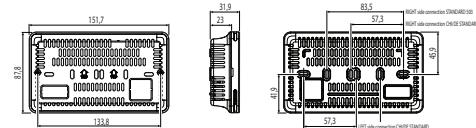
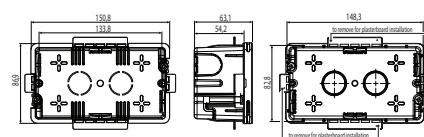
**Размеры (мм) / Dimensions (mm)**Принадлежности для скрытого настенного монтажа (см. рис. 3d) - арт.: PGTAA00SM40  
Accessory for wall surface installation (ref. Figure 3d) - P/N: PGTAA00SM40Принадлежности для скрытого настенного монтажа (см. рис. 3c) - арт.: PGTAA00RM40  
Accessory for flush-mounted wall installation (ref. Figure 3c) - P/N: PGTAA00RM40

Fig. 1

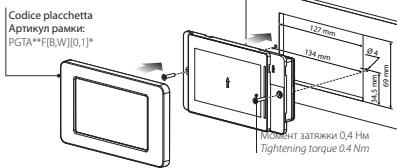
**Сборка и монтаж (мм) / Assembly and installation (mm)****Спереди / Frontal**

Fig. 3a

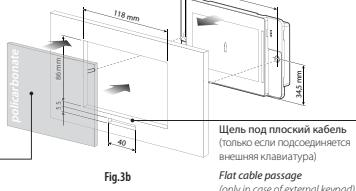
**Сзади / Back****Важно:**  
Гладкий кабель не должен касаться металлической поверхности.**Important:**  
Keep the flat cable isolated from the metal panel!Не входит в комплект поставки Carel.  
Not supplied by Carel

Fig. 3b


**Настенный монтаж / Wall mounting****Примечание:**  
Запрещается укладывать кабели питания внутри монтажной коробки.**Note:**  
Do not run power cables inside the flush-mount box

Fig. 3c

**Поверхность стены / Wall surface****Примечание:**  
только для моделей PC\*\*\*\*\*[B,E,W,H]\*\*\*  
Note:  
can only be used with models PC\*\*\*\*\*[B,E,W,H]\*\*\*

PC\*\*\*\*\*[B,E,W,H]\*\*\*

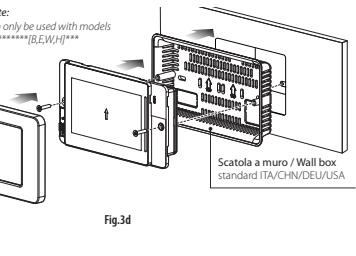


Fig. 3d

**Введение**

Графический сенсорный терминал pGdx диагональю 4.3 дюйма предназначен для дистанционного управления контроллерами семейства pCO. Терминал поддерживает электронную технологию, имеет высококачественный дисплей с 65 тысячами цветов и обладает широким набором функций. Кроме этого, у него современный привлекательный внешний вид. Сенсорный дисплей упрощает процесс навигации по меню параметров, различным окнам и облегчает работу с терминалом в целом. Существуют модели под разные варианты монтажа: спереди или сзади, настенный или временной монтаж. Графический терминал может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении.

**Артикулы**

Арт.	Порты RS485	Порты ETH	Сеть Wi-Fi	Порты RJ12	Разъем питания
PGR04****A***	-	-	-	1	-
PGR04****B***	1	-	-	-	1
PGR04****C***	1	1	-	-	1
PGR04****D***	1	1	✓	-	1
PGR04****W***	1	-	✓	-	1
PGB,R04****E***	-	1	-	-	1
PGB,R04****L***	-	1	✓	-	1

**Комплект поставки**

Графический терминал pGdx; разъем питания и порты RS485 (только в моделях с портом); крепежные винты; техническое описание, антenna Wi-Fi (только в моделях PG\*04\*\*\*D|H,R,W|\*\*\*). В комплект не входит: рамка, блок питания PGTA00TRX0 и настенные монтажные коробки.

**Предупреждения по установке**

По вопросу монтажа обращайтесь к квалифицированному специалисту.

Запрещается устанавливать графический терминал в следующих местах:

- относительная влажность воздуха выше значения, указанного в технических характеристиках;
- сильная вибрация или удары;
- наличие агрессивных газов и примесей (например, пары серы и аммиака, соляной туман, дым), способных стать причиной коррозии и/или окисления;
- сильные электромагнитные и/или радиочастотные помехи (не устанавливайте рядом с передающей антенной);
- прямые солнечные лучи и осадки;
- значительные и резкие колебания температуры воздуха;
- взрывоопасные газы или пожароопасные смеси.

Необходимо соблюдать следующие требования:

- модели со встроенным датчиком температуры/влажности рекомендуются:
  - использовать только с накладными рамками с вентиляционными отверстиями
  - устанавливать вдали от воздушных потоков, входящих и выходящих из систем отопления/охлаждения.
  - при вертикальном монтаже разворачивать датчиком вниз
  - кабели Ethernet и RS485 обязательно должны быть экранированными;
- запрещается использовать источник питания, отличающийся от указанного. В противном случае, можно повредить терминал;
- следует использовать наконечники кабелей, подходящие к соответствующим зажимам. Ослабьте каждый винт, вставьте наконечник кабеля и затяните каждый винт. По завершении операции слегка потяните кабель, чтобы убедиться в прочности соединения;
- если модель с внешней антенной WiFi, необходимо убедиться, что изоляция не менее 500В~ (по стандарту IEC 60730-1) между разъемом RP-SMA и защитным заземлением;
- запрещается снимать крышку терминала, находящуюся под напряжением;
- эксплуатация терминала при очень низкой температуре может привести к понижению скорости отклика дисплея (подогревание). Это не считается признаком неисправности;
- модели класса защиты IP65 устанавливаются с прокладкой, а винты затягиваются с моментом 0.4 Нм;
- запрещается любой контакт терминала с цепями под напряжением;
- кабели должны быть надежно закреплены, чтобы при случайном отсоединении разъема они не касались цепей и устройств под напряжением.

**Цвета шкалы состояния**


При включении шкала состояния быстро мигает синим цветом, показывая, что идет загрузка. Далее состояние шкалы зависит от загруженной в память терминала программы управления, созданной в среде c.touch.

**Обновление программного и/или микропрограммного обеспечения**

- Скачайте архивный файл (ZIP), содержащий обновление программного и/или микропрограммного обеспечения терминала на USB-накопитель. Состав архива определяется при его создании в среде c.touch. Подсоедините USB-накопитель к порту терминала pGdx и коснитесь дисплея на несколько секунд, чтобы открылось показанное на рисунке справа меню:



- Выберите пункт "Update...", чтобы начать обновление программного и/или микропрограммного обеспечения. Начнется обновление и на дисплее терминала появится следующее окно:



- Следуйте указаниям на дисплее и выберите файл обновления на USB-накопителе. Затем нажмите кнопку Next.

**Meaning of the colours on the notification bar**

At power-on, the notification bar briefly shows a blue signal to indicate the start of the boot phase. The subsequent signals are then managed by the application program developed using c.touch.

**HMI Runtime and/or application update**

- Copy the update package (.ZIP file) containing the runtime or application, or both, depending on the options selected when generating the "Update package" using c.touch, to a USB pendrive and then plug the pendrive into the pGdx and hold the pGdx terminal screen for a few seconds until the shortcut menu is displayed, disableable application side (see the figure on the side);


- Select "Update..." to start the Runtime and/or application update procedure. The update utility will start and the following window will be displayed:



- Then follow the guided procedure, selecting the file saved on the USB pen drive and clicking the next button to confirm.

**System settings**

Touch and hold the pGdx terminal screen for a few seconds until the shortcut menu is displayed (see the figure below). Select "Show system settings"; the main configuration program screen will be displayed (figure on the side):



Below is a list of the functions relating to the different menu items:

Language	Set the system language (not the c.touch application)
System	Contains information on the pGdx BSP version, Memory, Timers and temperature / humidity sensor (if featured)
Logs	Download the system log files
Date & Time	Set pGdx date and time using the automatic or manual procedure
Network	Show current system IP data (address, subnet, Gateway, DHCP, DNS) and access the Ethernet and WiFi interface
Services	Start/stop various system services (Modbus server port, pGdx network address,...)
Management	Update the different pGdx BSP partitions (ConfigOS, MainOS, Bootloader, Splash image, etc...)
Display	Set brightness, backlight timeout, screen orientation and touch panel calibration
Restart	Restart the system
Authentication	Set the password used to access
EXIT	Exit the menu

