

Пользователь

ТзОВ "Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


12.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x EVS 131/B ED

Мощность	kW	0,896		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 560

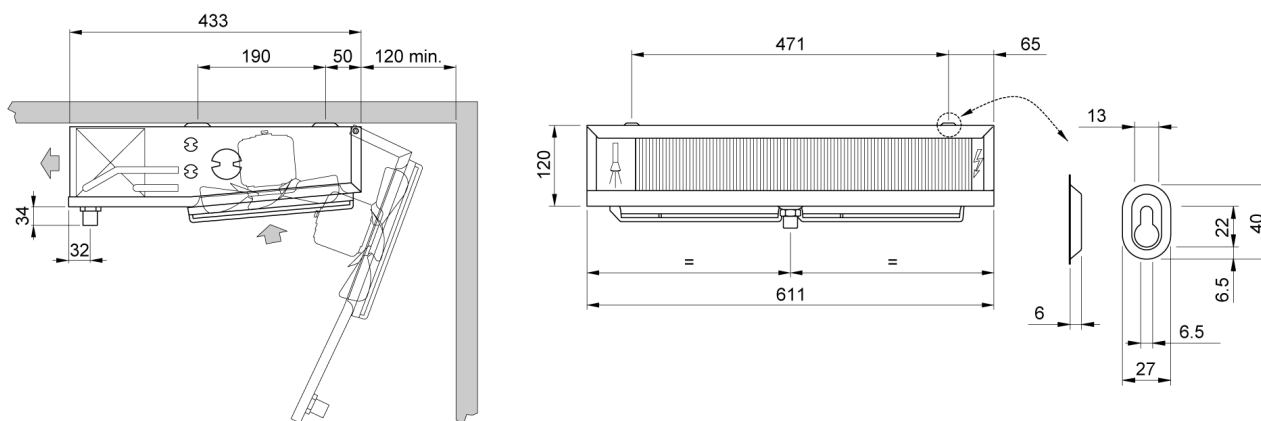

Вес	kg	7,200		
Внутренняя поверхность	m2	0,56	Внешняя поверхность	m2 3,17
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение	16 mm
Объем труб	dm3	0,80	Расстояние между ламелями	mm 4.5 / 9
Сливное подсоединение		1/2" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	680
Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm 200
Поток воздуха	m3/h	560	Выброс воздуха	m 4,5
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1300
Вентил.	A	0,7	Суммарная мощность	Watt 106
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	35		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.